



**Instructions de montage**  
**Instructions d'installation**  
**électrique**  
**Commande à distance FBR1**  
**du BioControl 3000**

## Entretien à distance FBR1


### Montage :

1. Enlevez les capuchons du socle à l'aide d'un tournevis (voir la figure au dos)
2. Fixez le socle sur l'emplacement de montage.
3. Effectuez les connexions électriques.
4. Remplacez les capuchons. Vérifié et corrigé.

**La connexion au dispositif de régulation doit être effectuée conformément à la documentation électrique fournie.**

### Emplacement de montage :


- Dans la salle de séjour principale du circuit de chauffage (sur une paroi intérieure de la salle de séjour).
- A l'écart des pièces chaudes ou d'autres sources de chaleur.
- Si possible, hors de l'influence de la pièce extérieure.

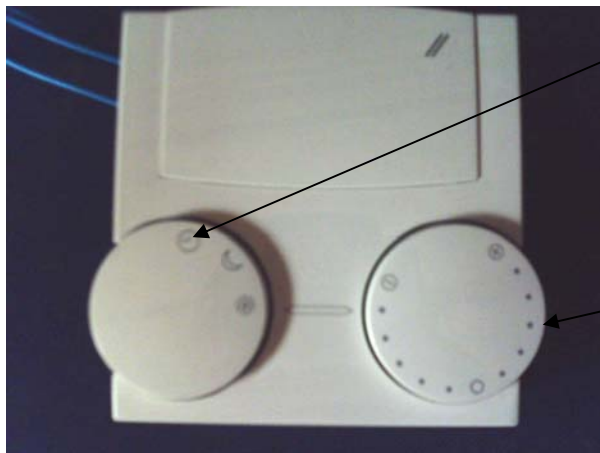

**Vue externe de la commande à distance**

- fonctionnement prolongé au ralenti  
- fonctionnement avec minuterie  
- fonctionnement normal prolongé

Bouton poussoir pour modification  
de la température ambiante  
théorique ( $\pm 5$  K)

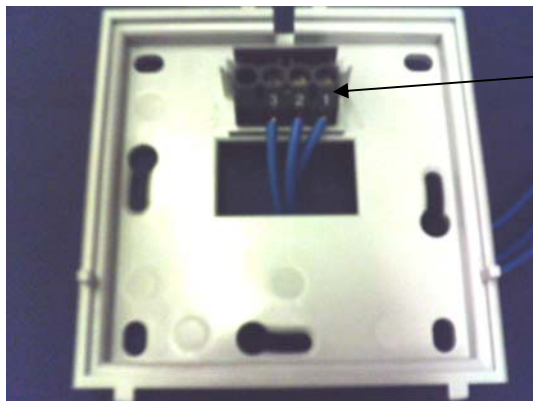

**Vue interne de la commande à distance**

Bornier