

BLT-Aktzahl: 151/12
(ersetzt BLT-Aktzahl: --)

BLT-Protokollnummer: 010/13
(ersetzt BLT-Protokollnummer: --)



Kategorie:	Heizkessel
Type:	Herz firematic 100
Prüfbrennstoff:	Holzpellets
Anmelder und Hersteller:	Herz Energietechnik GmbH Herzstraße 1 AT 7423 Pinkafeld

NEUAUFLAGE

Der vorliegende Prüfbericht der Pelletsfeuerung Herz firematic 100, Prot.-Nr. 010/13 ist eine Neuauflage des Prüfberichtes Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl, Prot.-Nr. 055/10.

Die Pelletsfeuerung Herz firematic 100 wird von der Firma Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, AT 7423 Pinkafeld, mit geänderter Typenbezeichnung und neuer Steuerung mit Touchscreen-Bedienung bei gleich bleibender Verbrennungsregelung in Verkehr gebracht.


Diese Feuerung verfügt über den gleichen konstruktiven Aufbau wie die typengeprüfte Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl, Prot.-Nr. 055/10.

Angaben auf dem Kesselschild

			
Type	firematic 100		
Herstellnummer	108000407		
Baujahr	2010		
Brennstoffklasse	B1 / C1		
Brennstoff: Hackgut P45A/M30 lt. EN14961-4			
Kesselklasse lt. EN303-5:2012	4		
Kleinste Leistung [kW]	22,0		
Nennleistung [kW]	99,0		
Brennstoffwärmeleistung [kW] bei Nennwärmeleistung	107,6		
Brennstoff: Pellets A1 lt. EN14961-2, ENplus, DINplus, SwissPellets			
Kesselklasse lt. EN303-5:2012	4		
Kleinste Leistung [kW]	22,2		
Nennleistung [kW]	99,0		
Brennstoffwärmeleistung [kW] bei Nennwärmeleistung	104,8		
Wasserinhalt [Liter]	179		
Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]	3		
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	95		
Elektroanschluss	1/N/PE 230V/50Hz/16A		
Elektrische Anschlussleistung maximal [W]	2600		
Elektrische Leistung bei Nennwärmeleistung [W]	386		
Pufferspeicher erforderlich	Nein		
<hr/>			
HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld Österreich / Austria Tel.: +43 (0) 3357 / 42840 www.herz.eu			


Quelle: Hersteller

Für die
akkreditierte Prüfstelle:


Amtsdirektor Dipl.-HLFL-Ing.
Leopold Lasselsberger



Für die
sachliche Richtigkeit:


Amtsdirektor Ing.
Harald Baumgartner

Wieselburg, am 28.01.2013

BLT-Aktzahl: 176/10
(ersetzt BLT-Aktzahl: -/)

BLT-Protokollnummer: 055/10
(ersetzt BLT-Protokollnummer: -/)



Pelletsfeuerung
Herz firematic 100 BioControl
Prüfbrennstoff: Holzpellets

Anmelder und Hersteller:
Herz Energietechnik GmbH
Herzstraße 1
AT 7423 Pinkafeld



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 BESCHREIBUNG.....	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Angaben auf dem Kesselschild	1
1.3 Schema der Feuerung.....	2
1.4 Technische Daten.....	2
2 PRÜFUNG UND ERGEBNISSE	3
2.1 Versuchsanordnung – Messmethoden.....	3
2.2 Durchführung der heiztechnischen Prüfung	4
2.3 Auswertung der Emissionsmessungen	4
2.4 Heiztechnische Untersuchung bei Nenn-Wärmeleistung mit Holzpellets.....	5
2.4.1 Verlauf der leistungsbezogenen Messwerte.....	7
2.4.2 Verlauf der Abgaszusammensetzung.....	8
2.5 Heiztechnische Untersuchung bei Kleinster Wärmeleistung mit Holzpellets	9
2.5.1 Verlauf der leistungsbezogenen Messwerte.....	11
2.5.2 Verlauf der Abgaszusammensetzung.....	12
2.6 Verluste über die Oberfläche.....	13
2.7 Wasserseitiger Widerstand des Heizkessels	13
2.8 Elektrische Leistungsaufnahme	14
2.8.1 Mittlere elektrische Leistungsaufnahme bei Nenn-Wärmeleistung, Kleinster Wärmeleistung, beim Zündvorgang und im Schlummerbetrieb	14
2.8.2 Elektrische Leistungsaufnahme zentraler Verbraucher.....	14
3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	14
3.1 Heiztechnische Prüfung.....	14
3.2 Funktionsüberprüfung Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heizkessel.....	15
3.3 Funktionsüberprüfung der Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme	15
4 BEURTEILUNG.....	16
 ANHANG A (INFORMATIV)	 17
Gesetzliche Anforderungen an Kleinf Feuerungen für biogene Brennstoffe in Österreich	17
 ANHANG B	 19
Messpunkte Oberflächentemperatur	19

ANGEWANDTE NORMEN

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| [1] | ÖNORM EN 303-5:1999 | Heizkessel für feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-Wärmeleistung bis 300 kW |
| [2] | ÖNORM EN 304:2005 | Heizkessel, Prüfregelein für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern |
| [3] | ÖNORM EN 267:1999 | Ölbrenner mit Gebläse – Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung |
| [4] | ÖNORM M 7135:2000 | Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde – Pellets und Briketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen |
| [5] | DIN 4702-1:1990 | Heizkessel – Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung |
| [6] | DIN 4702-2:1990 | Heizkessel – Regeln für die heiztechnische Prüfung |
| [7] | ÖNORM M 5861-1:1993 | Manuelle Bestimmung von Staubkonzentrationen in strömenden Gasen – Gravimetrisches Verfahren – Allgemeine Anforderungen |
| [8] | ÖNORM M 5861-2:1994 | Manuelle Bestimmung von Staubkonzentrationen in strömenden Gasen – Gravimetrisches Verfahren – Besondere messtechnische Anforderungen |

IN ANLEHNUNG ANGEWANDTE NORMEN

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| [1] | ÖNORM EN 13284-1:2002 | Emissionen aus stationären Quellen – Ermittlung der Staubmassenkonzentration bei geringen Staubkonzentrationen – Teil 1: Manuelles gravimetrisches Verfahren |
| [2] | VDI 2066-1:2006 | Messen von Partikeln, Staubmessung in strömenden Gasen, Gravimetrische Bestimmung der Staubbelastung |

1 BESCHREIBUNG

1.1 Allgemeines

Die geprüfte Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl der Firma Herz Energietechnik GmbH, mit einer Nenn-Wärmeleistung von 99 kW beim Betrieb mit Holzpellets, besteht aus einer Brennstofffördereinrichtung, automatischen elektrischen Heißluftzündung, Brennkammer, einem Rohrwärmetauscher und integrierter Aschenaustragung. Über die Steuerung mit den dazugehörigen Schaltern und Sensoren, dem drehzahlgeregelten Saugzuggebläse, der Lambdasonde und dem Abgastemperaturfühler wird die Feuerung automatisch geregelt.

Für die Prüfung wurde die Feuerung mit einem Zwischenbehälter aus Blech aufgebaut. Die Holzpellets werden aus dem Vorratsbehälter über einen Fallschacht mit integrierter Rückbrandklappe zur Stokereinheit gefördert. Die Stokerschnecke fördert die Pellets in den Brennraum. Das Brennstoffniveau im Brennraum ist für die Kesselleistung und den Betriebszustand entscheidend. Die Einschubregelung arbeitet grundsätzlich mit einem voreingestellten Takt/Pause-Verhältnis, wobei die Einschubwerte im Regelbetrieb durch die Verbrennungsregelung korrigiert werden. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt als Primärluft durch den Brennstoff und als Sekundärluft, welche den Verbrennungsgasen zugeführt wird. Die Luftzufuhr erfolgt über Öffnungen seitlich am Brenner. Das drehzahlgeregelte Saugzuggebläse an der Rückseite des Kessels erzeugt den Unterdruck und fördert die Verbrennungsgase durch den Kessel über den stehend angeordneten Rohrwärmetauscher zum Abgasrohr. Die Drehzahl des Saugzuggebläses wird abhängig von der Kesseltemperatur und der Lambdaeinstellung variiert. Der Wärmetauscher ist mit einer automatischen Reinigungseinrichtung ausgestattet. Unterhalb des Brenners und des Wärmetauschers befinden sich zwei Aschenbehälter. Der Brennraum und der Wärmetauscher sind nach außen wärmedämmend.

Über die Mikroprozessoreinstellung wird die gesamte Brennstoffzufuhr, Zündung, Verbrennungsregelung und die Entaschung automatisch geregelt.

1.2 Angaben auf dem Kesselschild




Type	firematic 100 BioControl
Herstellnummer	108000407
Baujahr	2010
Brennstoff: Hackgut G30/W30 lt.ÖNORM M7133	
Kleinste Leistung [kW]	22,0
Nennleistung [kW]	99,0
Brennstoffwärmeleistung [kW] bei Nennwärmeleistung	107,6
Brennstoff: Pellets lt. ÖNORM M7135, DINplus Pellets, SwissPellets	
Kleinste Leistung [kW]	22,2
Nennleistung [kW]	99,0
Brennstoffwärmeleistung [kW] bei Nennwärmeleistung	104,8
Kesselklasse	3
Wasserinhalt [Liter]	179
Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]	3
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	95
Elektroanschluss	1/N/PE 230V IP20
Elektrische Anschlussleistung maximal [W]	1650
Elektrische Leistung bei Nennwärmeleistung [W]	350
Pufferspeicher erforderlich	Empfohlen

HERZ Energietechnik GmbH
 Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
 Österreich / Austria
 Tel.: +43 (0) 3357 / 42840
 www.herz.eu



1.3 Schema der Feuerung

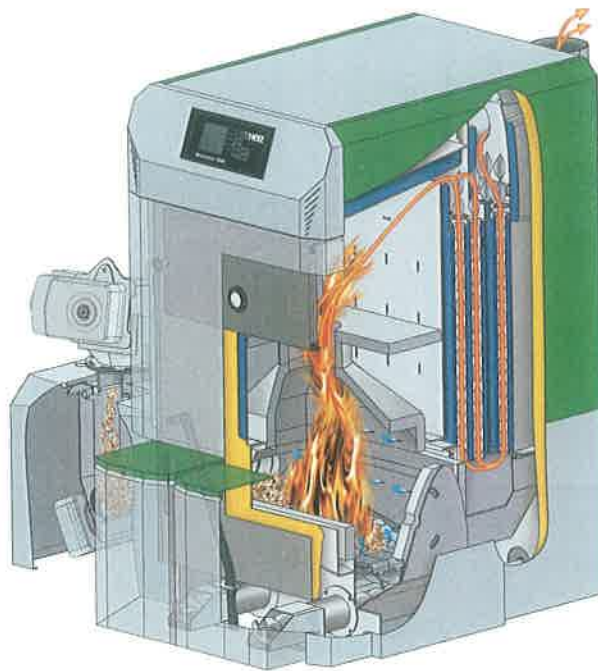

1.4 Technische Daten

Gesamtabmessungen – Feuerung	Wert	Einheit
Gesamtbreite ohne Stokereinheit	850	mm
Gesamtbreite mit Stokereinheit	1600	mm
Gesamttiefe inkl. Saugzuggebläse + Aschebehälter	1750	mm
Gesamthöhe	1695	mm
Abgasrohrdurchmesser	180	mm
Höhe bis zum Abgasrohranschluss	1650	mm
Vorlauf-/Rücklaufanschluss	2	"
Wasserinhalt	179	l
Entleerung	½	"
Wärmedämmung	10 - 100	mm
Gesamtmasse (Feuerung + Stokereinheit + Aschenbehälter)	1032	kg

Quelle: Messung an der BLT Wieselburg

2 PRÜFUNG UND ERGEBNISSE

Bei den Messungen wurden die Wärmeleistung, der Kesselwirkungsgrad (direkte Methode), die Zusammensetzung des Abgases, die Abgastemperatur in der Messstrecke, der Förderdruck (Zug), das Emissionsverhalten und die elektrische Leistungsaufnahme ermittelt. Im Bereich der Nenn-Wärmeleistung wurden die Oberflächentemperaturen bei stationärem Betriebszustand gemessen und die Verluste über die Oberfläche abgeschätzt.

Die Messgeräte und die Messverfahren entsprechen den Anforderungen von ÖNORM EN 303-5:1999, ÖNORM EN 304:2005 und ÖNORM EN 267:1999. Die Messgenauigkeit und die Messunsicherheit sind in den Verfahrensanweisungen zur Verifizierung im Qualitätsmanagement-Handbuch der BLT Wieselburg festgehalten.

2.1 Versuchsanordnung – Messmethoden

KESSELPRÜFSTAND MIT WÄRMETAUSCHER: Wärmeleistungsmessung durch unmittelbare Messung der im Kreislauf umgewälzten Wassermenge und deren Temperaturerhöhung (DIN 4702-2:1990).

ABGASABFUHR über senkrechte Messstrecke, Erzeugung des Förderdruckes durch Fertigteilfang, Durchmesser 300 mm, Höhe über Grund 9 m, Begrenzung des Förderdruckes durch Zugbegrenzerklappe.

WÄRMELEISTUNGSMESSUNG: Bestimmung des Massedurchflusses mit Coriolis-Massedurchflussmessgerät PROMASS 83 F der Fa. Endress & Hauser, Wassertemperaturen am Kesselein- und -austritt mit Widerstandsthermometer Pt 100, 1/3 DIN, paarweise kalibriert.

ABGASTEMPERATUR in der Messstrecke durch Netzmessung mit 5 Widerstandsthermometern Pt 100.

FÖRDERDRUCK: Differenzdruckmessumformer (Delta-P P92K), Messbereich 0-100 Pa.

WASSERSEITIGER WIDERSTAND: Differenzdruckmessumformer mit keramischen Membranen DELTABAR S PMD 70 der Firma Endress & Hauser.

GEHALT AN KOHLENDIOXID UND KOHLENMONOXID: Nicht dispersiver Infrarotgasanalysator NGA 2000 der Firma Emerson; Kohlendioxid: kleinster Messbereich 0 - 5 %, größter Messbereich 0 - 20 %; Kohlenmonoxid: CO Low - kleinster Messbereich 0 - 50 ppm, größter Messbereich 0 - 2500 ppm, CO High - kleinster Messbereich 0 - 1,0 %, größter Messbereich 0 - 10 %; Bestimmung im trockenen Abgas.

STAUBGEHALT: Gravimetrische Gesamtstaub-Messeinrichtung der Firma Paul Gothe GmbH mit einer Nennabsaugmenge von 6 m³/h, Staubabscheidung auf gestopfte Quarzwolffilter; Filter direkt nach Entnahmesonde und Winkelstück, Bestimmung des Teilstromvolumens mit Trockengaszähler und vorgeschaltetem Trockenturm. Die Entnahmestelle für die Bestimmung des Staubgehaltes ist unmittelbar nach der Messstrecke angeordnet.

GEHALT AN ORGANISCHEN GASFÖRMIGEN STOFFEN: Flammenionisationsdetektor der Firma JUM, Type VE 5; Probenahme über beheizten Filter und beheizte Leitung (auf 180 °C thermostatisiert); Bestimmung im feuchten Abgas.

GEHALT AN STICKSTOFFMONOXID: Gasanalysator der Firma ECO PHYSICS, Type CLD 700 EI-ht; Messprinzip Chemilumineszenz, Probenahme über beheizten Filter und beheizte Leitung; Gaskühler; Bestimmung im trockenen Abgas.

ELEKTRISCHE LEISTUNGS-AUFNAHME: Energiezähler ULYS ETD der Firma ENERDIS, Drehstrom 100 - 400 mit einer Messgenauigkeit der Wirkenergie nach IEC 61036/EN61036 Cl.1. Maximale Auflösung des Impulsausgangs: 0,1 Wh.

Power Analyzer Norma 4000 mit 3 Power Phase PP40 und folgenden Spezifikationen: 8 Messbereiche für Spannung (0,3 / 1 / 3 / 10 / 100 / 300 / 1000 V), 6 Messbereiche für Strom (30 – 100 mA – 0,3 – 1 – 3 – 10 A). Die Basisgenauigkeit ist +/- 0,1 % vom Messwert und +/- 0,1 % vom Messbereich, Sample Rate 341 kHz, Bandbreite für Spannung 3 MHz.

MESSDATENERFASSUNG mit Datenerfassungssystem TopMessage der Firma Delphin Technologie AG, Abfrageintervall 1 Sekunde, Mittelwertbildung über 10 Messungen, Ablage der gemittelten Daten auf Datenträger.

2.2 Durchführung der heiztechnischen Prüfung

WÄRMELEISTUNG: Messungen wurden entsprechend ÖNORM EN 303-5:1999 bei Nenn-Wärmeleistung und bei der kleinsten Wärmeleistung (≤ 30 % der Nenn-Wärmeleistung) durchgeführt. Bei der Messung der Nenn-Wärmeleistung wurde die Feuerung vor Messbeginn mindestens 3 Stunden im Bereich der Nenn-Wärmeleistung betrieben, die Messung selbst erstreckte sich über eine Versuchsdauer von mindestens 6 Stunden. Zur Berechnung des Wirkungsgrades wurde die im Kesselwasser gespeicherte Wärmemenge berücksichtigt.

EMISSIONEN: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, organisch gebundener Kohlenstoff und Stickoxide wurden über die gesamte Versuchszeit gemittelt. Für die Ermittlung des Staubgehaltes wurde die Absaugdauer je Filter mit 30 Minuten begrenzt. Der Staubgehalt wurde aus 6 Halbstundenmittelwerten, gleichmäßig über die Versuchsperiode verteilt, bestimmt. Vor und nach jeder Versuchsperiode wurden die Gasanalysatoren mit den entsprechenden Kalibriergasen überprüft.

EINSTELLUNG: Die ausgewiesenen Messungen beziehen sich auf reproduzierbare Versuche mit optimierter Einstellung. Die Einstellung erfolgte im Vorversuch anhand der Empfehlung des Herstellers. Dabei wurde getrachtet, bei möglichst hohem Gehalt an Kohlendioxid möglichst geringen Gehalt an Kohlenmonoxid zu erreichen.

BRENNSTOFF: Die Messungen wurden mit Holzpellets gemäß ÖNORM M 7135:2000, mit einem Durchmesser von 6 mm und einem Wassergehalt von $w = 6,8$ % und $w = 6,7$ % durchgeführt. Der Wassergehalt und Brennwert wurden bestimmt, die Mittelwerte der chemischen Grunddaten der wasser- und aschefreien Substanz wurden der ÖNORM M 7132:1998 entnommen

FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG des Temperaturreglers, des Sicherheitstemperaturbegrenzers bzw. -wächters und der Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme am Heizkessel. Die Messungen wurden entsprechend 5.13 und 5.14 der ÖNORM EN 303-5:1999 durchgeführt.

2.3 Auswertung der Emissionsmessungen

Für die Auswertung der Emissionsmessung wurde die vollständige Abgasanalyse mit Hilfe des gemessenen und über die Messperiode gemittelten Gehaltes an Kohlenmonoxid und Kohlendioxid sowie der Zusammensetzung des Brennstoffes berechnet. Die Geschwindigkeit des Abgases an der Messstelle wurde aus der Abgasmenge unter Berücksichtigung von Druck und Temperatur errechnet.

Der Gehalt an organischen gasförmigen Stoffen wurde im feuchten Abgas gemessen, die Emission auf trockenes Abgas umgerechnet und als organisch gebundener Kohlenstoff ausgewiesen. Der Gehalt an Stickoxiden wurde im trockenen Abgas gemessen und als NO₂ ausgewiesen.

2.4 Heiztechnische Untersuchung bei Nenn-Wärmeleistung mit Holzpellets

Versuchs-Nr.	HKA_1822			
Kesselbezeichnung	Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl			
Nenn-Wärmeleistung (kW)	99,0			
		Minimum	Mittelwert	Maximum
Versuchsbedingungen				
Messbeginn			09.09.2010 09:08	
Messende			09.09.2010 15:09	
Messdauer	[hh:mm]		6:00	
Umgeb. temp.	°C	26,7	27,7	28,7
Außentemp.	°C	16,9	19,3	21,9
Luftdruck	mbar		986	
Prüfbrennstoff, zugeführte Wärme				
Prüfbrennstoff	Holzpellets 10_0184			
Wasseranteil	kg/kg		0,067	
Ascheanteil	kg/kg		0,002	
Kohlenstoffanteil	kg/kg		0,459	
Wasserstoffanteil	kg/kg		0,060	
Sauerstoffanteil	kg/kg		0,412	
Heizwert der wasser- und aschefreien Substanz	MJ/kg		19,1	
Heizwert des Brennstoffes	MJ/kg		17,6	
zugef. Brennstoffmenge	kg		129,0	
stündl. Brennstoffmenge	kg/h		21,5	
Brennstoffwärmeleistung	kW		104,8	
Wärmeleistung, Wirkungsgrad				
Wasserkreislauf	kg/h	4251,4	4285,2	4311,9
Wassertemp. Kesseleintritt	°C	54,6	54,7	54,8
Wassertemp. Kesselaustritt	°C	73,4	74,5	75,7
Temperaturdifferenz	K	18,7	19,8	21,0
Wärmeleistung des Kessels	kW		98,9	
Auslastung	%		99,9	
Kesselwirkungsgrad	%		94,3	
Messwerte Abgasmessstrecke				
Abgastemperatur	°C	126,5	128,6	130,8
Förderdruck	Pa	6,4	9,1	16,4
Kohlendioxid	%	8,4	13,3	14,7
Kohlenmonoxid	ppm	3,5	6,1	8,8
organisch geb. Kohlenstoff	ppm	0,1	0,1	53,8
Stickstoffmonoxid	ppm	60,8	95,3	108,3

Ermittlung der Staubmassenkonzentration



Messergebnisse Versuch: HKA_1822
 Berechnung nach CO₂-Messung

Absaugbeginn:	hh:mm	09:10	10:40	12:10	13:40
Absaugdauer:	min	60	60	60	60
Gasprobe abgesaugt:	m ³	0,525	0,489	0,484	0,502
CO ₂ -Gehalt gemessen:	%	13,3	13,4	13,3	13,1
O ₂ -Gehalt gerechnet:	%	7,1	7,1	7,1	7,3
Dichte der Gasprobe:					
trockenes Gas	kg/Nm ³	1,36	1,36	1,36	1,36
feuchtes Gas	kg/Nm ³	1,30	1,30	1,30	1,30
Wassergehalt	g/Nm ³	83,72	83,80	83,74	82,57
Abgasmassenstrom:					
trockenes Gas	kg/kg	8,72	8,71	8,71	8,85
Geschwindigkeit:					
an Entnahmestelle	m/s	2,53	2,54	2,54	2,58
am Sondenkopf	m/s	1,92	1,80	1,78	1,84
Staubmasse:					
abgeschieden	mg	16,1	12,8	13,4	15,5
abgeschieden bezogen auf Probenvolumen	mg/Nm ³	34,6	29,4	31,4	34,8
13 % O ₂ -Geh.	mg/Nm ³	19,9	16,9	18,0	20,3



Beurteilungswerte

	bezogen auf	bezogen auf	
	zugef. Energie	O ₂ -Gehalt von	
	mg/MJ	10 % mg/Nm ³	13 % mg/Nm ³
Staub	12	26	19
Kohlenmonoxid (CO)	3	6	4
org. geb. Kohlenstoff (OGC)	<1	<1	<1
Stickoxide (NO _x)	72	155	113

2.4.1 Verlauf der leistungsbezogenen Messwerte

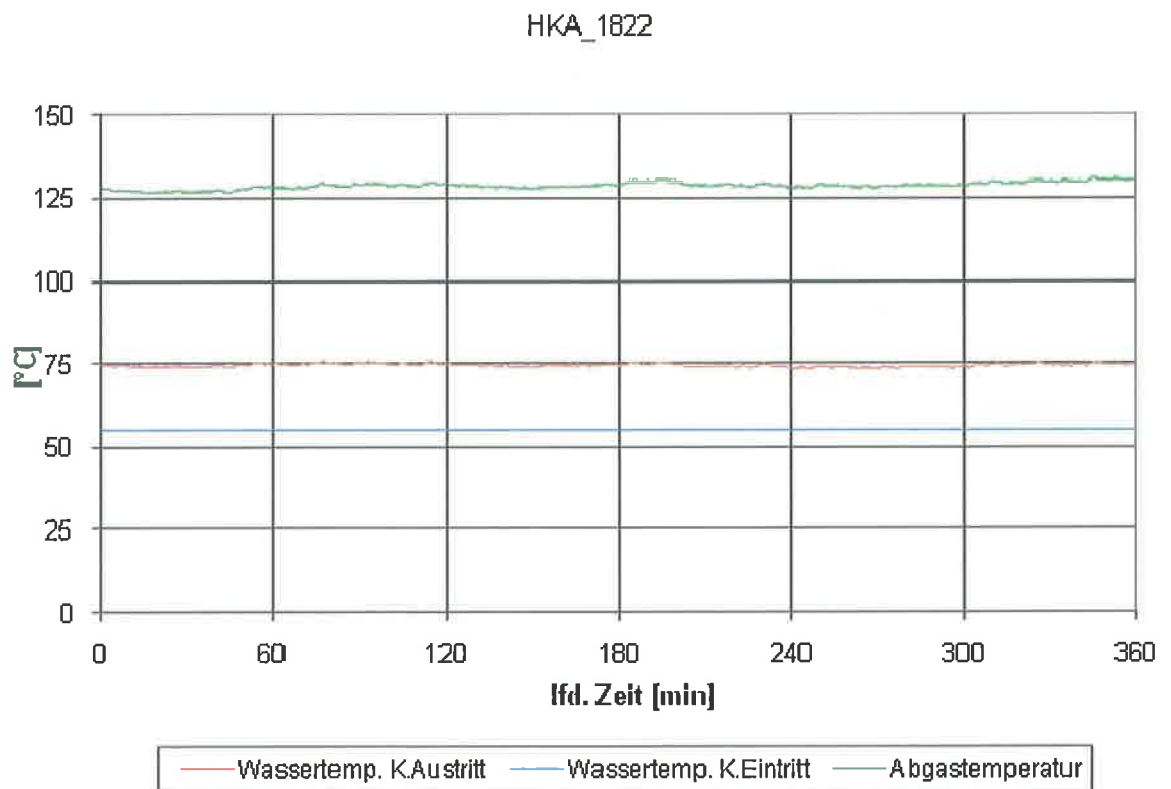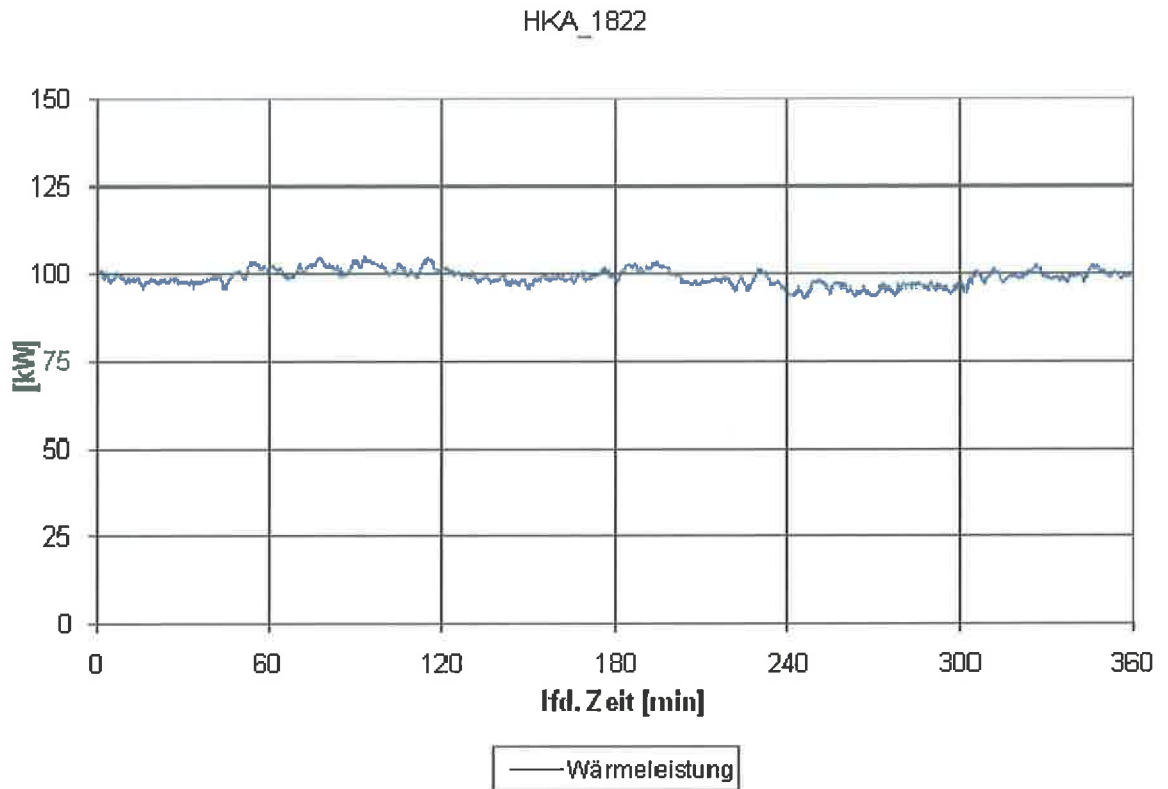

2.4.2 Verlauf der Abgaszusammensetzung

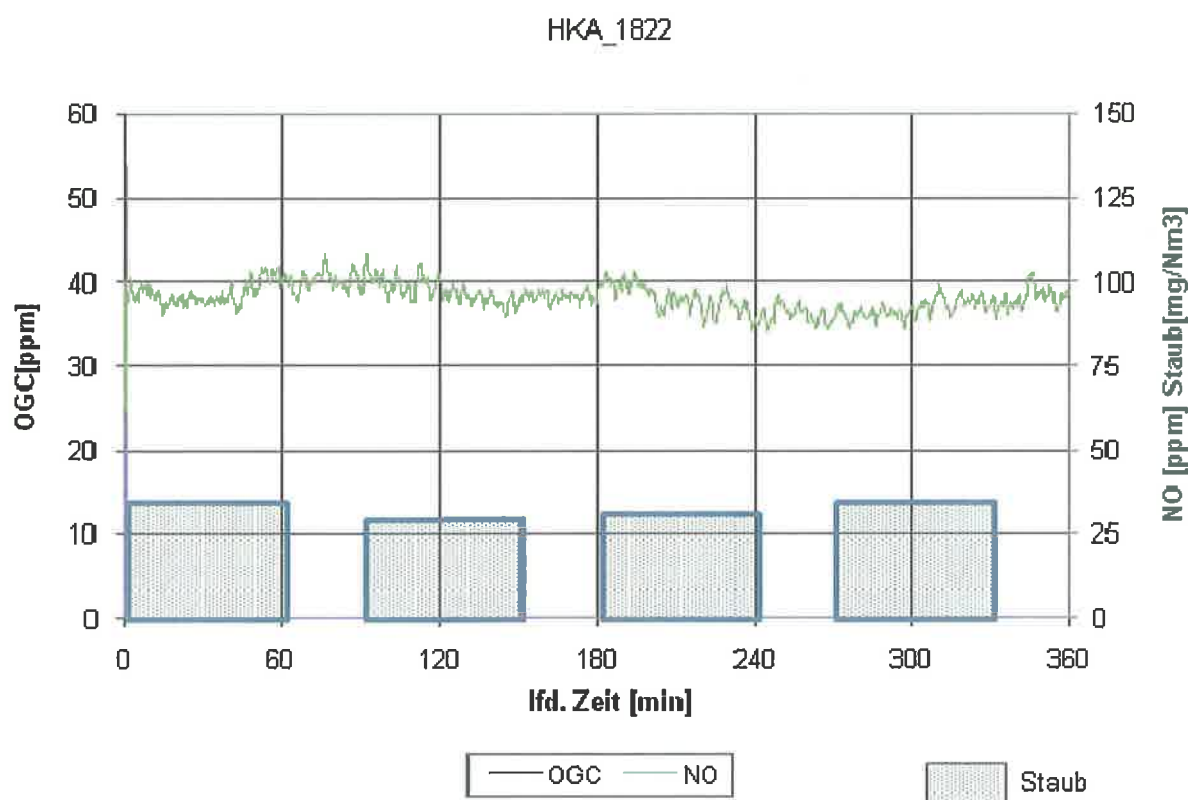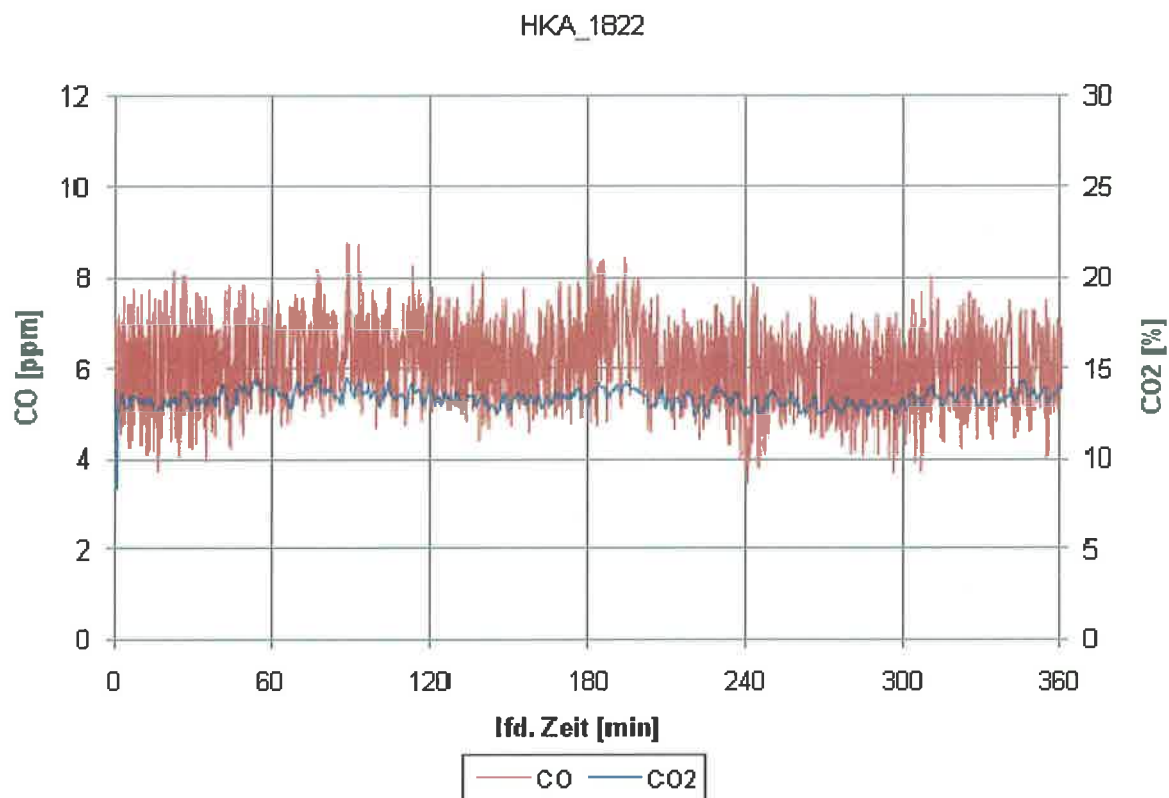

2.5 Heiztechnische Untersuchung bei Kleinster Wärmeleistung mit Holzpellets

Versuchs-Nr.	HKA_1820			
Kesselbezeichnung	Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl			
Nenn-Wärmeleistung (kW)	99,0			
		Minimum	Mittelwert	Maximum
Versuchsbedingungen				
Messbeginn			07.09.2010 10:27	
Messende			07.09.2010 16:32	
Messdauer	[hh:mm]		6:05	
Umgeb.temp.	°C	26,0	28,0	28,8
Außentemp.	°C	12,9	16,8	19,4
Luftdruck	mbar		981	
Prüfbrennstoff, zugeführte Wärme				
Prüfbrennstoff	Holzpellets 10_0184			
Wasseranteil	kg/kg		0,068	
Ascheanteil	kg/kg		0,002	
Kohlenstoffanteil	kg/kg		0,459	
Wasserstoffanteil	kg/kg		0,060	
Sauerstoffanteil	kg/kg		0,411	
Heizwert der wasser- und aschefreien Substanz	MJ/kg		19,1	
Heizwert des Brennstoffes	MJ/kg		17,6	
zugef. Brennstoffmenge	kg		29,7	
stündl. Brennstoffmenge	kg/h		4,9	
Brennstoffwärmeleistung	kW		23,8	
Wärmeleistung, Wirkungsgrad				
Wasserkreislauf	kg/h	1025,8	1028,5	1036,2
Wassertemp. Kesseleintritt	°C	54,3	54,4	54,7
Wassertemp. Kesselaustritt	°C	71,2	72,9	76,1
Temperaturdifferenz	K	16,7	18,5	21,7
Wärmeleistung des Kessels	kW		22,2	
Auslastung	%		22,4	
Kesselwirkungsgrad	%		93,2	
Messwerte Abgasmessstrecke				
Abgastemperatur	°C	63,4	64,4	66,1
Förderdruck	Pa	1,7	5,9	17,6
Kohlendioxid	%	7,4	8,8	11,3
Kohlenmonoxid	ppm	32,1	80,6	160,3
organisch geb. Kohlenstoff	ppm	0,0	0,4	1,5
Stickstoffmonoxid	ppm	33,7	42,1	54,5



Ermittlung der Staubmassenkonzentration

Messergebnisse Versuch:	HKA_1820				
Berechnung nach CO ₂ -Messung					
Absaugbeginn:	hh:mm	10:30	12:00	13:30	15:00
Absaugdauer:	min	60	60	60	60
Gasprobe abgesaugt:	m ³	0,522	0,510	0,478	0,511
CO ₂ -Gehalt gemessen:	%	8,2	9,5	8,5	9,2
O ₂ -Gehalt gerechnet:	%	12,4	11,1	12,1	11,3
Dichte der Gasprobe:					
trockenes Gas	kg/Nm ³	1,33	1,34	1,33	1,34
feuchtes Gas	kg/Nm ³	1,30	1,30	1,30	1,30
Wassergehalt	g/Nm ³	53,69	61,34	55,68	60,04
Abgasmassenstrom:					
trockenes Gas	kg/kg	13,88	12,09	13,37	12,36
Geschwindigkeit:					
an Entnahmestelle	m/s	0,76	0,67	0,73	0,68
am Sondenkopf	m/s	0,36	0,35	0,33	0,35
Staubmasse:					
abgeschieden	mg	17,9	18,1	24,6	21,5
abgeschieden bezogen auf Probenvolumen	mg/Nm ³	38,6	40,2	58,4	48,0
13 % O ₂ -Geh.	mg/Nm ³	36,2	32,6	52,6	39,8



Beurteilungswerte

	bezogen auf zugef. Energie mg/MJ	bezogen auf O ₂ -Gehalt von	
		10 % mg/Nm ³	13 % mg/Nm ³
Staub	26	55	40
Kohlenmonoxid (CO)	56	121	88
org. geb. Kohlenstoff (OGC)	<1	<1	<1
Stickoxide (NO _x)	48	104	76

2.5.1 Verlauf der leistungsbezogenen Messwerte

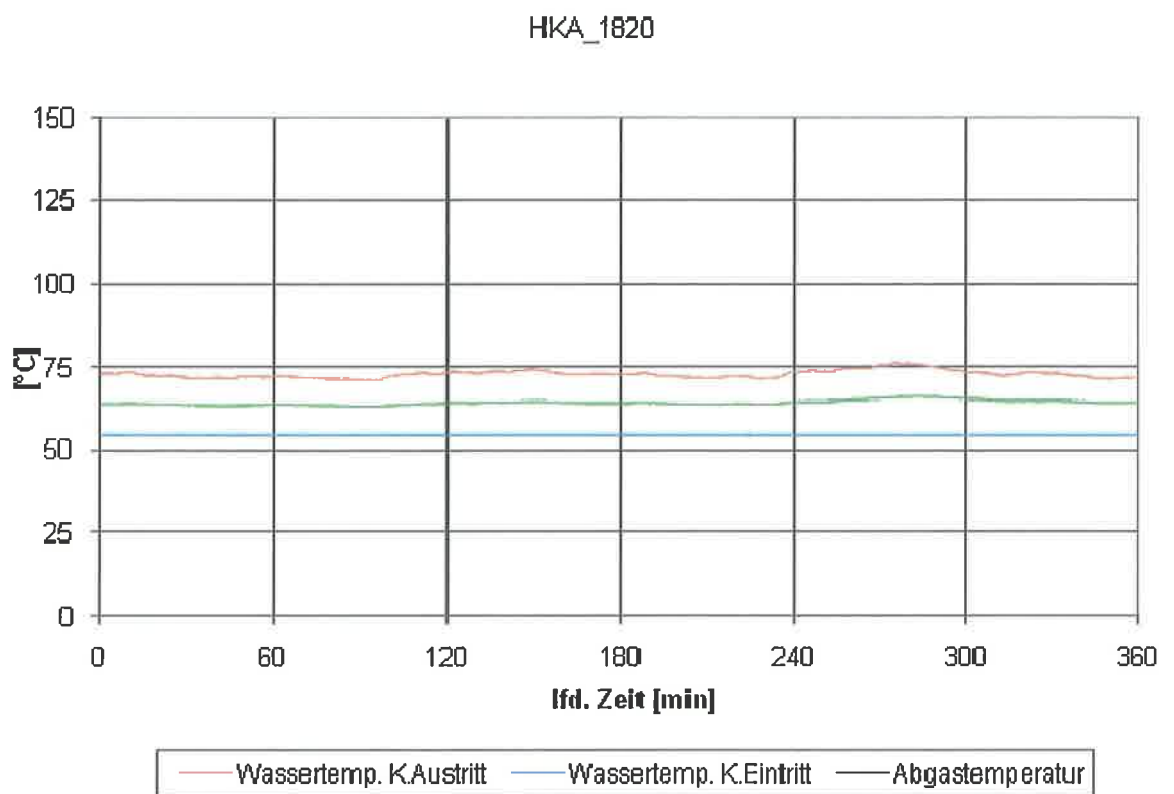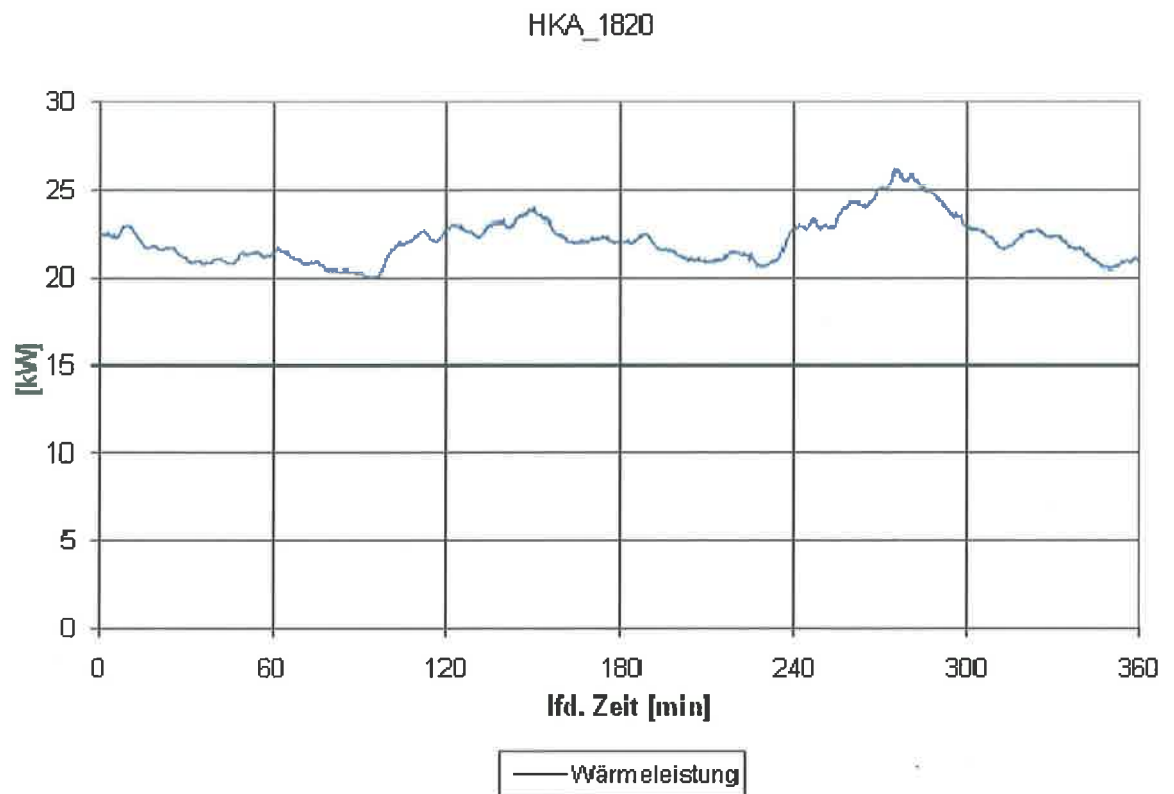

2.5.2 Verlauf der Abgaszusammensetzung

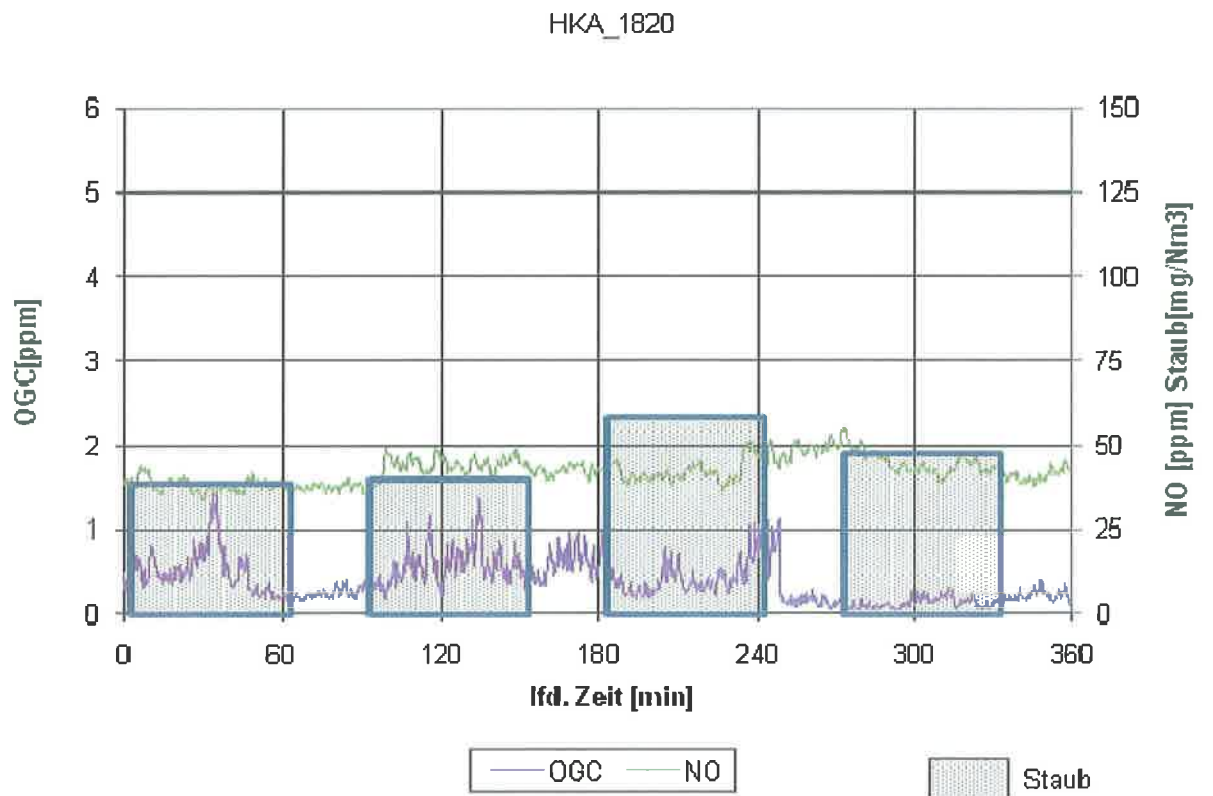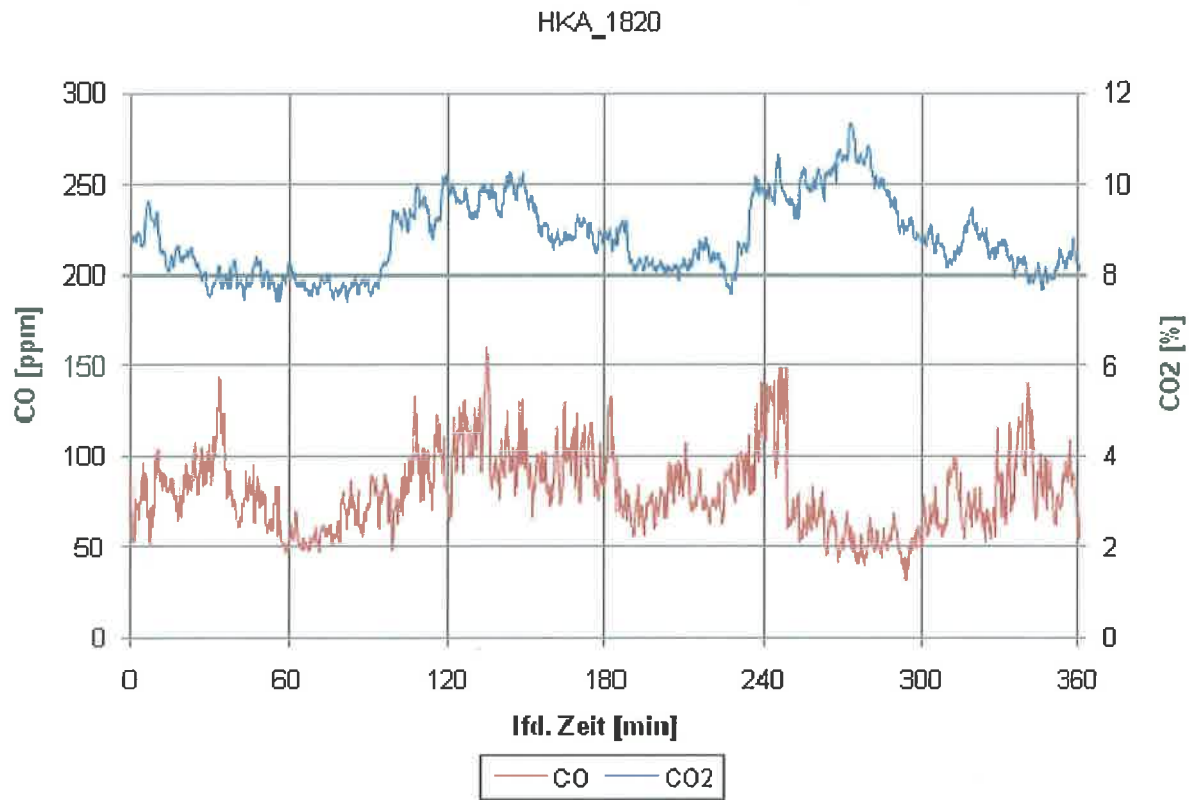

2.6 Verluste über die Oberfläche

Die Bestimmung des Wärmeverlustes durch Wärmeabgabe an der Kesseloberfläche erfolgt in Anlehnung nach DIN 4702-2:1990 unter Anwendung von Strahlungskoeffizienten für technische Oberflächen (nach Nusselt). Beim Versuch im Bereich der Nenn-Wärmeleistung wurde an 65 Punkten an der Oberfläche des Kessels die Temperatur gemessen. Das Ergebnis dieser Messung zeigt folgende Tabelle und die Messwertetabelle im Anhang B:

Parameter	Wert	Einheit
Versuchsnummer	HKA_1822	
Umgebungstemperatur	25,1	°C
Vorlauftemperatur	74,6	°C
Abgastemperatur	128,3	°C
Wärmeleistung des Kessels	98,9	kW
Verluste durch Abstrahlung des Kessels	0,5	kW
Verlustanteil an Nenn-Wärmeleistung	0,5	%

Die Oberflächentemperatur des Bedienungsgriffs lag 2 K über der Umgebungstemperatur.

2.7 Wasserseitiger Widerstand des Heizkessels

Der wasserseitige Widerstand wurde für die Durchflussmengen bei einer angegebenen Nenn-Wärmeleistung von 100 kW, welche sich bei einer Temperaturdifferenz von 10 K bzw. 20 K ergeben, bestimmt.

Durchfluss	Temperaturdifferenz	Wassertemperatur	Differenzdruck
[kg/h]	[K]	[°C]	[mbar]
4290	20	21,0	8,8
8570	10	21,0	34,6

2.8 Elektrische Leistungsaufnahme

2.8.1 Mittlere elektrische Leistungsaufnahme bei Nenn-Wärmeleistung, Kleinster Wärmeleistung, beim Zündvorgang und im Schlummerbetrieb

Betriebszustand	Brennstoff	Messdauer	Elektrische Arbeit	Mittlere elektr. Leistungsaufnahme	Anteil an Nenn-Wärmeleistung
		[min]	[Wh]	[W]	[%]
Nenn-Wärmeleistung	Holzpellets	360	998	166	0,2
Kleinste Wärmeleistung		365	439	72	0,1
Zündvorgang		13	107	494	
Schlummerbetrieb		60	21	21	

2.8.2 Elektrische Leistungsaufnahme zentraler Verbraucher

Verbraucher	Leistung [W]
Saugzuggebläse	86
Antriebsmotor – Stokerschnecke	306
Antriebsmotor – Kipprostklappe	77
Antriebsmotor – Vorschubrost	60
Antriebsmotor – Wärmetauscherreinigung	74
Antriebsmotor – Aschenausstragschnecke	136
Zündgebläse	1722

3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

3.1 Heiztechnische Prüfung

Die Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl der Firma Herz Energietechnik GmbH, mit einer Nenn-Wärmeleistung von 99,0 kW, wurde mit Holzpellets entsprechend ÖNORM M 7135:2000, mit einem Durchmesser von 6 mm, mit einem Wassergehalt von $w = 6,8 \%$ und $w = 6,7 \%$, in einem Leistungsbereich von 22,2 bis 98,9 kW geprüft.

Da der Kessel im Bereich der Nenn-Wärmeleistung mit einer Abgastemperatur von weniger als 160 K über der Raumtemperatur betrieben wird, muss der Hersteller entsprechend ÖNORM EN 303-5:1999 angeben, wie die Abgasanlage (Rauchfang) auszuführen ist, um möglichen Versottungen, ungenügendem Förderdruck und Kondensation vorzubeugen.

Bei den Emissionsmessungen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

		Nenn-Wärmeleistung			Kleinste Wärmeleistung		
Prüfbrennstoff	[-]	Holzpellets					
Wassergehalt	[%]	6,7			6,8		
Wärmeleistung	[kW]	98,9			22,2		
Brennstoff-Wärmeleistung	[kW]	104,8			23,8		
Abgasmassenstrom	[kg/h]	200,4			66,1		
Auslastung	[%]	99,9			22,4		
Abgastemperatur	[°C]	128,6			64,4		
Kesselwirkungsgrad	[%]	94,3			93,2		
Kohlendioxid	[%]	13,3			8,8		
		[mg/MJ] ¹⁾	[mg/m ³] ²⁾	[mg/m ³] ³⁾	[mg/MJ] ¹⁾	[mg/m ³] ²⁾	[mg/m ³] ³⁾
Staub		12	26	19	26	55	40
Kohlenmonoxid		3	6	4	56	121	88
Organ. geb. Kohlenstoff		<1	<1	<1	<1	<1	<1
Stickoxide		72	155	113	48	104	76

- 1) Emissionswerte in mg/MJ (bezogen auf die eingesetzte Energie), entsprechend gesetzlicher Anforderungen in Österreich.
- 2) Emissionswerte in mg/m³ (bezogen auf 10 % O₂, 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas), entsprechend ÖNORM EN 303-5:1999.
- 3) Emissionswerte in mg/m³ (bezogen auf 13 % O₂, 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas), entsprechend unterschiedlicher nationaler und internationaler Anforderungen.

3.2 Funktionsüberprüfung Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heizkessel

Die Funktionsüberprüfungen des Temperaturreglers und Sicherheitstemperaturbegrenzers bzw. -wächters am Heizkessel wurden entsprechend Punkt 5.13 der ÖNORM EN 303-5:1999 durchgeführt und dabei die Anforderungen erfüllt.

3.3 Funktionsüberprüfung der Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme

Da die geprüfte Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl der Firma Herz Energietechnik GmbH, mit einer Einrichtung zur Abfuhr der Restwärmeleistung entsprechend Abschnitt 4.1.5.11.3 der ÖNORM EN 303-5:1999 ausgeführt ist, wurde die Funktionsüberprüfung durchgeführt.

Während der Überprüfung des Temperaturreglers, des Sicherheitstemperaturbegrenzers und der Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme, wurden weder wasserseitig noch feuerungsseitig gefährliche Betriebszustände erreicht.

4 BEURTEILUNG

Auf Grund des Prüfergebnisses wird bestätigt, dass die

Pelletsfeuerung Herz firematic 100 BioControl
Prüfbrennstoff: Holzpellets
der Firma
Herz Energietechnik GmbH

die Anforderungen der Vereinbarungen gemäß Art. 15 a BV-G über „**Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen**“ (1998) und über die „**Einsparung von Energie**“ (1995) und die Anforderungen der 331. Verordnung: **Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV**; 1997 entsprechend § 23 (3) erfüllt.

Für die
sachliche Richtigkeit:

Amtsdir ektor Dipl.-HLFL-Ing.
Leopold Lasselsberger e.h.



Für den Bericht
und die Versuche:

Amtsdir ektor Ing.
Wolfgang Reiner e.h.

Für den Leiter
der akkreditierten Prüfstelle:

Hofrat Dipl.-Ing.
Manfred Wörgetter e.h.

Wieselburg, am 08.11.2010

ANHANG A (informativ)

Gesetzliche Anforderungen an Kleinfeuerungen für biogene Brennstoffe in Österreich

A.1 Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen (1998)

Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe dürfen folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:

Feuerungen für feste Brennstoffe		Emissionsgrenzwerte [mg/MJ]			
		CO	NO _x	OGC	Staub
Händisch beschickt	Biogene Brennstoffe	1100	150*)	80	60
	Fossile Brennstoffe	1100	100	80	60
Automatisch beschickt	Biogene Brennstoffe	500**)	150*)	40	60
	Fossile Brennstoffe	500	100	40	40

*) Der NO_x-Grenzwert gilt nur für Holzfeuerungen.

***) Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden.

A.2 Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Einsparung von Energie (1995)

Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe dürfen folgende Wirkungsgrade nicht unterschreiten:

Kleinfeuerungen als Zentralheizungsgeräte für feste Brennstoffe:	
Händisch beschickt	
bis 10 kW	73 %
über 10 bis 200 kW	$(65,3 + 7,7 \log P_n) \%$
über 200 kW	83 %
Automatisch beschickt	
bis 10 kW	76 %
über 10 bis 200 kW	$(68,3 + 7,7 \log P_n) \%$
über 200 kW	86 %

Die bundesweit gleichen Anforderungen sind mit den entsprechenden Landesgesetzen umgesetzt.

A.3 Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV (1997)

331. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Bauart, die Betriebsweise, die Ausstattung und das zulässige Ausmaß der Emission von Anlagen zur Verfeuerung fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe in gewerblichen Betriebsanlagen (Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV)

Emissionsgrenzwerte Holzfeuerungsanlagen

§ 11. (1) Holzfeuerungsanlagen dürfen entsprechend der für die jeweilige Feuerungsanlage vorgesehenen höchsten Brennstoffwärmeleistung folgende Emissionsgrenzwerte (bezogen auf 13 % O₂, 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas) nicht überschreiten:

Schadstoff	Brennstoffwärmeleistung (MW)					
	≤ 0,1	> 0,1–0,35	> 0,35–2	> 2–5	> 5–10	> 10
Staub mg/m ³	150	150	150	*)	50	50
CO mg/m ³	800**)	800	250	250	100	100
NO _x mg/m ³						
Buche, Eiche, naturbelassene Rinde, Reisig, Zapfen	300	300	300	300	300	200
sonstiges natur- belassenes Holz	250	250	250	250	250	200
Reste von Holz- werkstoffen oder Holzbauteilen, deren Binde- mittel, Härter, Beschichtungen und Holzschutz- mittel schwer- metall- und halogenverbin- dungsfrei sind	500	500	500	500	350	350
HC mg/m ³	50	50	20	20	20	20

*) bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001: 100
ab dem 1. Jänner 2002: 50

***) bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung darf der Grenzwert um bis zu 50 % überschritten werden.

Abgasverlust

§ 21. Feuerungsanlagen, die nur der Raumheizung oder der Bereitung von Warmwasser dienen, dürfen entsprechend der eingesetzten Brennstoffart bei Nennlast folgende Abgasverluste nicht überschreiten:

1. bei automatisch beschickten Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe 19 %

ANHANG B

Messpunkte Oberflächentemperatur

KESSELFABRIKAT: Herz KESSELTYPE: frematic 100 BioControl

MESSPUNKT BEZ.		POSITIONSBESCHREIBUNG DES BEDIENTUNGSGRIFES		MATERIAL (ME / PO / KU)		TEMP [°C]		MESSPUNKT BEZ.		POSITIONSBESCHREIBUNG DES BEDIENTUNGSGRIFES		MATERIAL (ME / PO / KU)		TEMP [°C]			
Z1		Muschelgriff		KU		31		Z3									
Z2								Z4									
MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]	MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]	MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]	MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]	MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]	MESS NR.	FLÄCHE	TEMP. [°C]
1	A1	40,1	21	E1	34,4	41	I1	31,8	61	M1	25,3	61	Q1	31,5	61	U1	
2	A2	37,7	22	E2	35,6	42	I2	34,6	62	M2	26,2	62	Q2	32,6	62	U2	
3	A3	49,7	23	E3	52,1	43	I3	29,8	63	M3	25,2	63	Q3	30,3	63	U3	
4	A4	48,4	24	E4	39,7	44	I4	30,3	64	M4	24,9	64	Q4	30,0	64	U4	
5	A5		25	E5	40,7	45	I5	40,8	65	M5	25,5	65	Q5	32,9	65	U5	
Mittelwert		44,0	Mittelwert		40,5	Mittelwert		33,6	Mittelwert		24,4	Mittelwert		34,4	Mittelwert		
6	B1	33,9	26	F1	32,6	46	J1	33,6	66	N1	24,0	66	R1	37,6	66	V1	
7	B2	31,1	27	F2	32,8	47	J2	33,3	67	N2	23,9	67	R2	36,1	67	V2	
8	B3	25,8	28	F3	31,9	48	J3	28,4	68	N3	23,4	68	R3	37,0	68	V3	
9	B4	25,8	29	F4	31,0	49	J4	30,0	69	N4	23,3	69	R4	31,1	69	V4	
10	B5	25,0	30	F5		50	J5	28,2	70	N5		70	R5	30,4	70	V5	
Mittelwert		28,3	Mittelwert		32,1	Mittelwert		30,7	Mittelwert		23,7	Mittelwert		34,4	Mittelwert		
11	C1	25,4	31	G1	35,1	51	K1	27,9	71	O1	28,1	71	S1	27,0	71	W1	
12	C2	25,9	32	G2	32,1	52	K2	24,7	72	O2	29,6	72	S2	35,7	72	W2	
13	C3	24,7	33	G3	29,4	53	K3	26,1	73	O3	26,8	73	S3	29,4	73	W3	
14	C4	24,9	34	G4	28,1	54	K4		74	O4	29,0	74	S4	27,8	74	W4	
15	C5		35	G5		55	K5		75	O5		75	S5	29,4	75	W5	
Mittelwert		25,2	Mittelwert		31,2	Mittelwert		28,2	Mittelwert		28,4	Mittelwert		29,9	Mittelwert		
16	D1	24,0	36	H1	32,2	56	L1	27,0	76	P1	36,5	76	T1		76	X1	
17	D2	25,2	37	H2	25,7	57	L2	25,4	77	P2	36,5	77	T2		77	X2	
18	D3	24,3	38	H3	27,6	58	L3	24,1	78	P3	34,9	78	T3		78	X3	
19	D4	24,0	39	H4		59	L4	24,5	79	P4	34,4	79	T4		79	X4	
20	D5		40	H5		60	L5	23,6	80	P5		80	T5		80	X5	
Mittelwert		24,4	Mittelwert		28,5	Mittelwert		24,9	Mittelwert		35,6	Mittelwert			Mittelwert		

S1...S5 Bodenfläche

Die BLT Wieselburg ist entsprechend dem Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, mit der Identifikationsnummer 112 als Prüfstelle für Feuerungen akkreditiert und entspricht mit ihrem Qualitätsmanagement den Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN ISOIEC 17 025.



FRANCISCO JOSEPHINUM WIESELBURG
BLT – BIOMASS | LOGISTICS | TECHNOLOGY

Rottenhauser Straße 1
AT 3250 Wieselburg
Austria / Österreich

Tel.: +43-7416-52175-0
Fax: +43-7416-52175-45
E-Mail: blt@josephinum.at
Internet: <http://blt.josephinum.at>

Die in diesem Prüfbericht angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den unter dem Kapitel „Angaben auf dem Kesselschild“ angegebenen Prüfgegenstand.

Der Prüfbericht darf – außer in schriftlich genehmigten Ausnahmefällen – nur wörtlich und ungekürzt veröffentlicht werden.

Die BLT Wieselburg ist entsprechend dem Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, mit der Identifikationsnummer 112 als Prüfstelle für Feuerungen akkreditiert und entspricht mit ihrem Qualitätsmanagement den Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025:2007.



BLT Wieselburg
HBLFA - Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt
für Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie
Francisco Josephinum

AT 3250 Wieselburg, Rottenhauser Straße 1
Tel.: +43 (0)7416 52175-0, Fax: +43 (0)7416 52175-45
blt@josephinum.at, <http://blt.josephinum.at>

Die in diesem Prüfbericht angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den unter dem Kapitel „Angaben auf dem Kesselschild“ angegebenen Prüfgegenstand.

Der Prüfbericht darf – außer in schriftlich genehmigten Ausnahmefällen – nur wörtlich und ungekürzt veröffentlicht werden.